


## PLACA TIPO 03

### Croquis de PLACA CON AGUJERO DESPLAZADO para confección de telas filtrantes

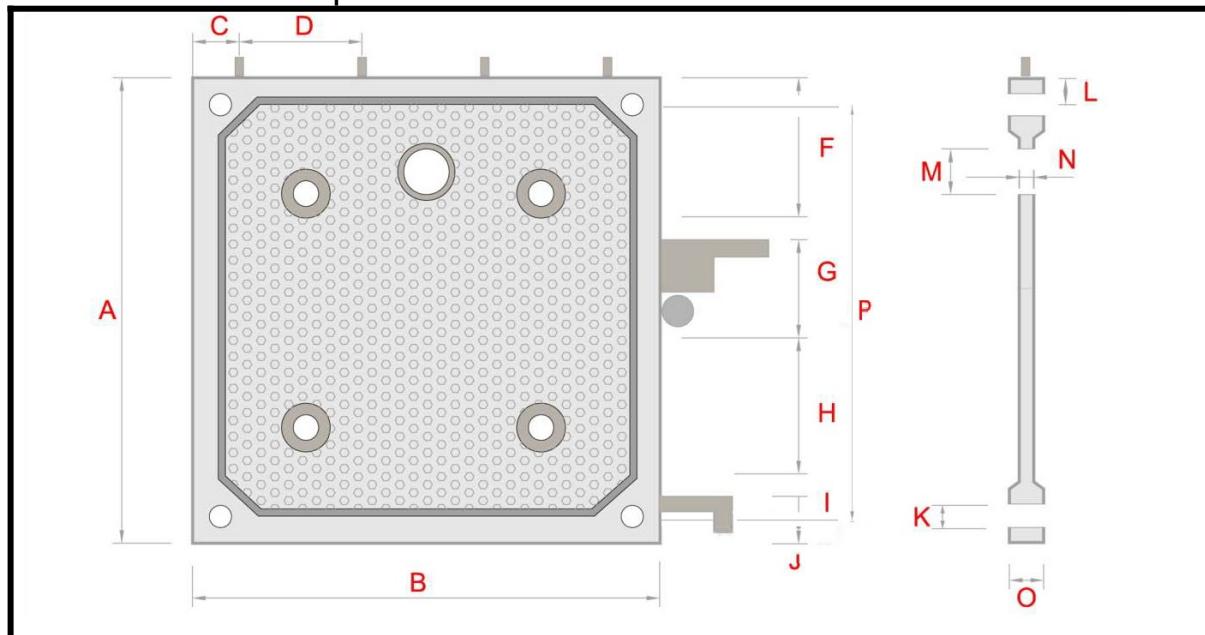

Fecha		Cial	
Nombre Cliente		Núm. Placas	

Cod	Definición	Medidas ( mm )
A	Tamaño de placa vertical	
B	Tamaño de placa horizontal	
C	Distancia al primer pivote	
D	Distancia entre pivotes	
E	Número de pivotes	
F	Distancia desde el inicio de la placa al brazo soporte	
G	Distancia entre el inicio y el final del brazo soporte	
H	Distancia desde el final del brazo soporte al inicio del grifo	
I	Diámetro del agujero del grifo	
J	Distancia hasta el final de la placa	
K	Diámetro agujero de desagüe	
L	Distancia desde inicio de placa al centro del agujero de carga	
M	Diámetro agujero carga	



F I L T R A T I O N

**ICT Filtración S.L.** Ptge. Pare Claret, 15-25  
08390 Montgat  
Barcelona

T. +34 934 642 764  
F. +34 934 642 763  
[www.ictfiltration.com](http://www.ictfiltration.com)

<b>N</b>	Grueso cuello	
<b>O</b>	Grueso placa	
<b>P</b>	Distancia entre agujeros de desagüe	